


Täglicher Trinkwasserverbrauch pro Mitarbeiter/-in

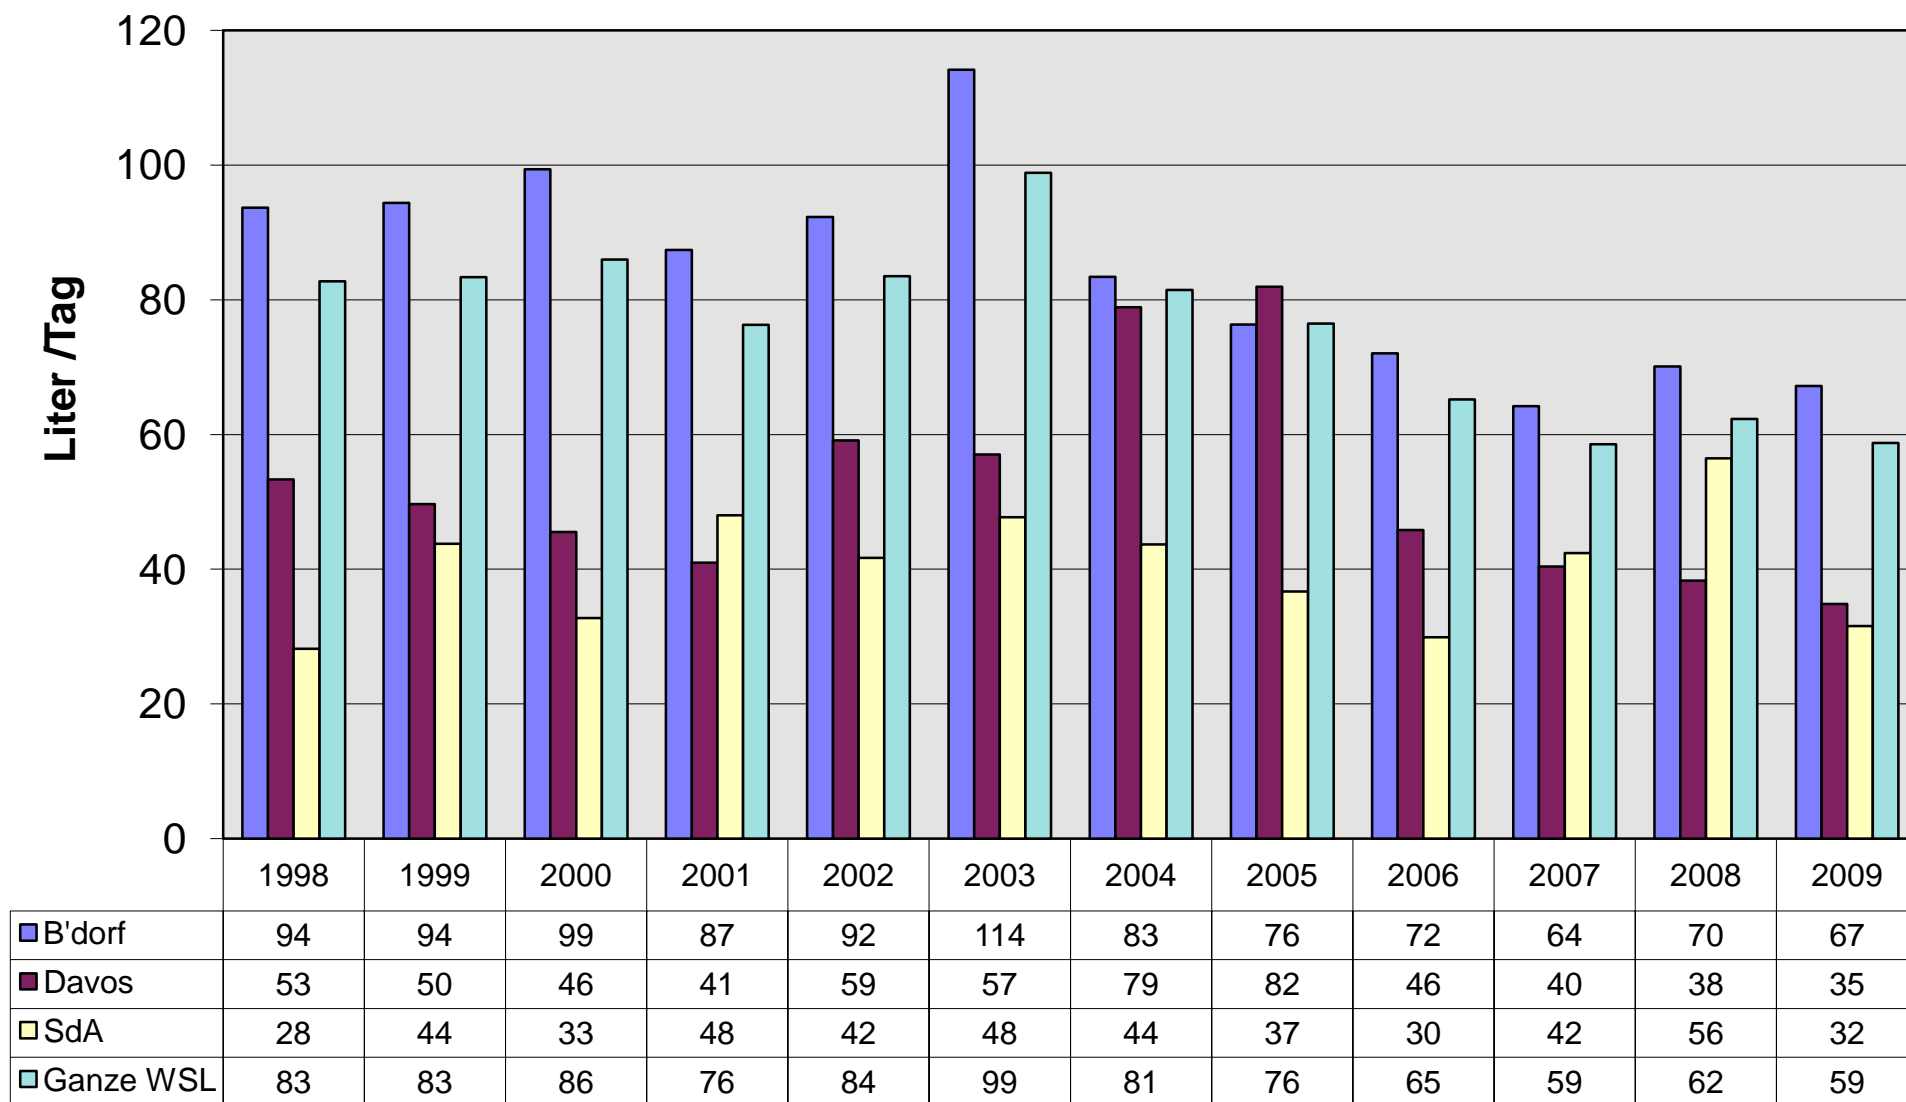

SdA: WSL-Standort Alpensüdseite in Bellinzona

Jahr