


WSL: Wärmeverbrauch pro Mitarbeiter/-in (HGT-bereinigt)

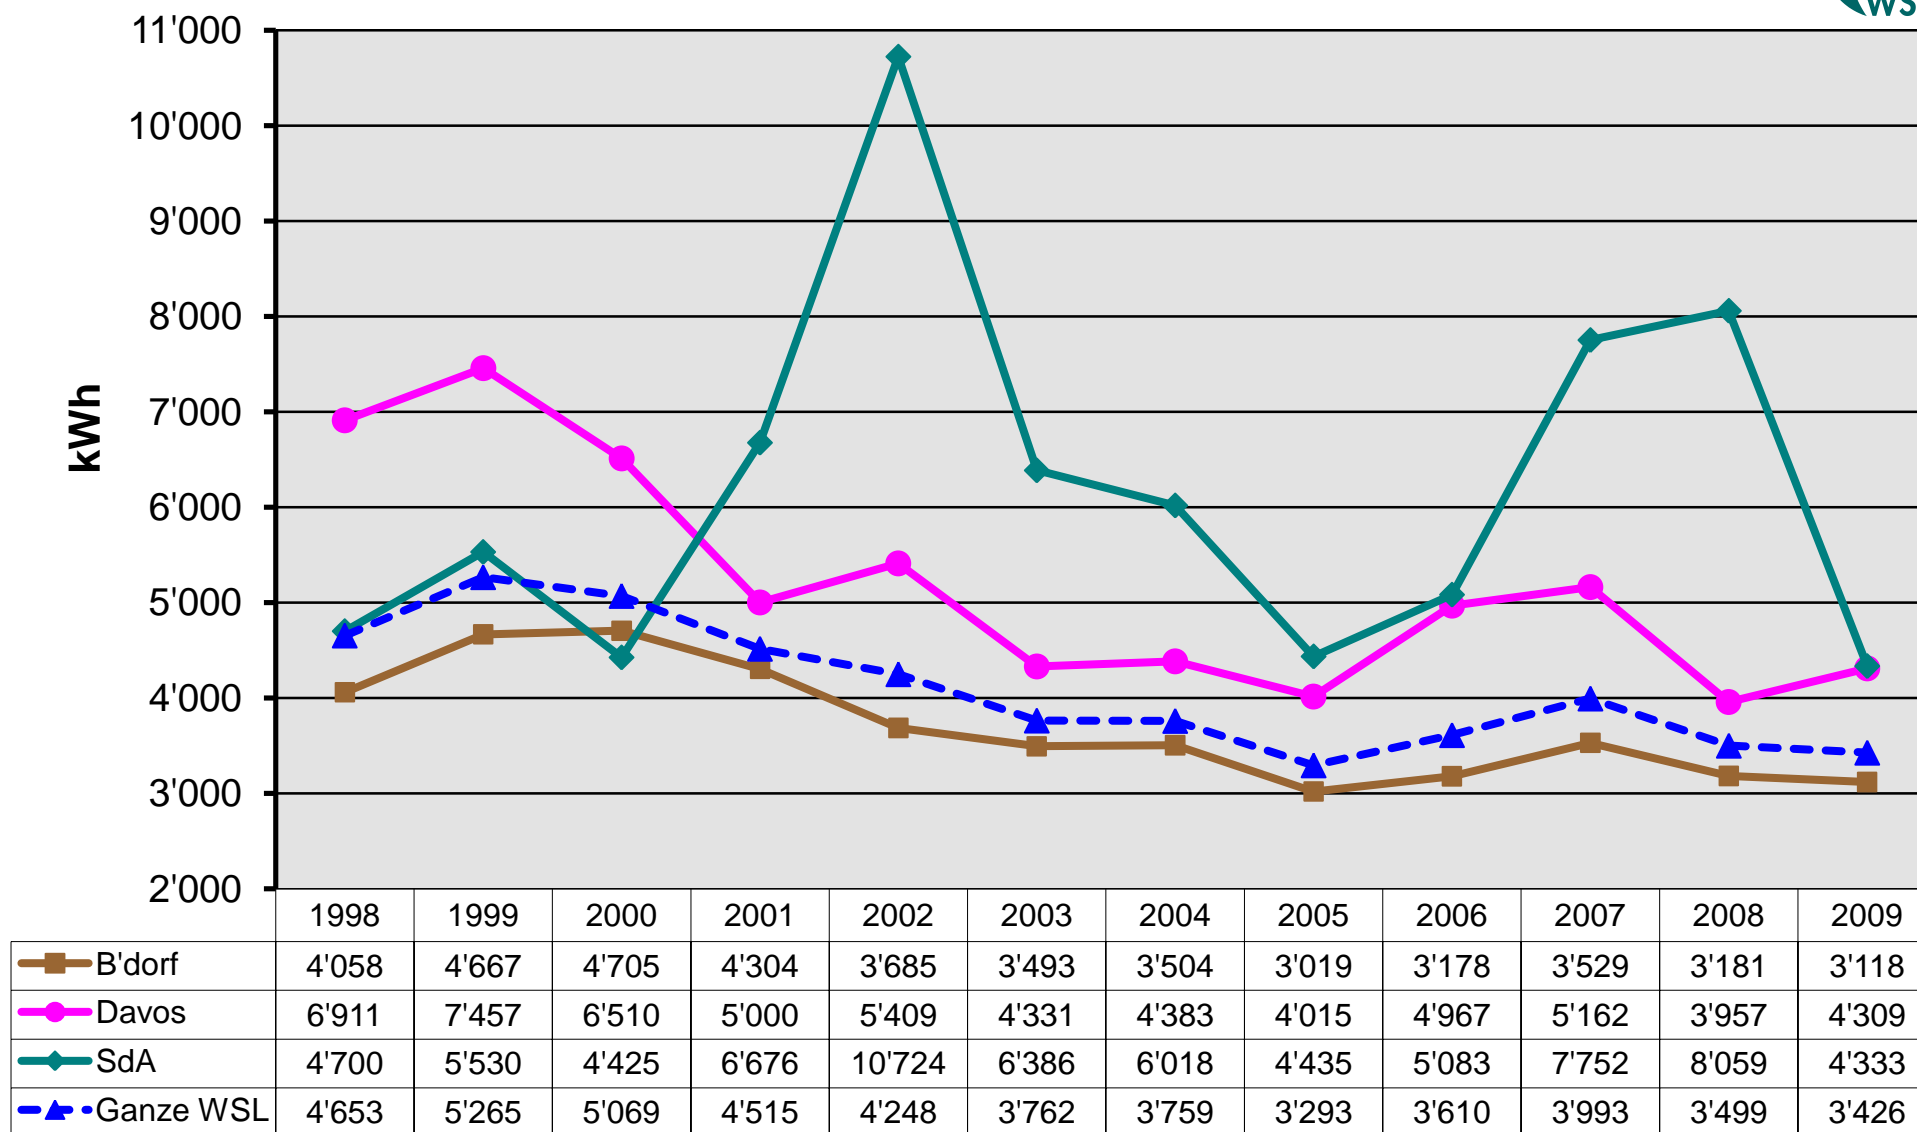

SdA: WSL-Standort Alpensüdseite in Bellinzona

Jahr